

A Impianto 2 tubi (1 valvola)

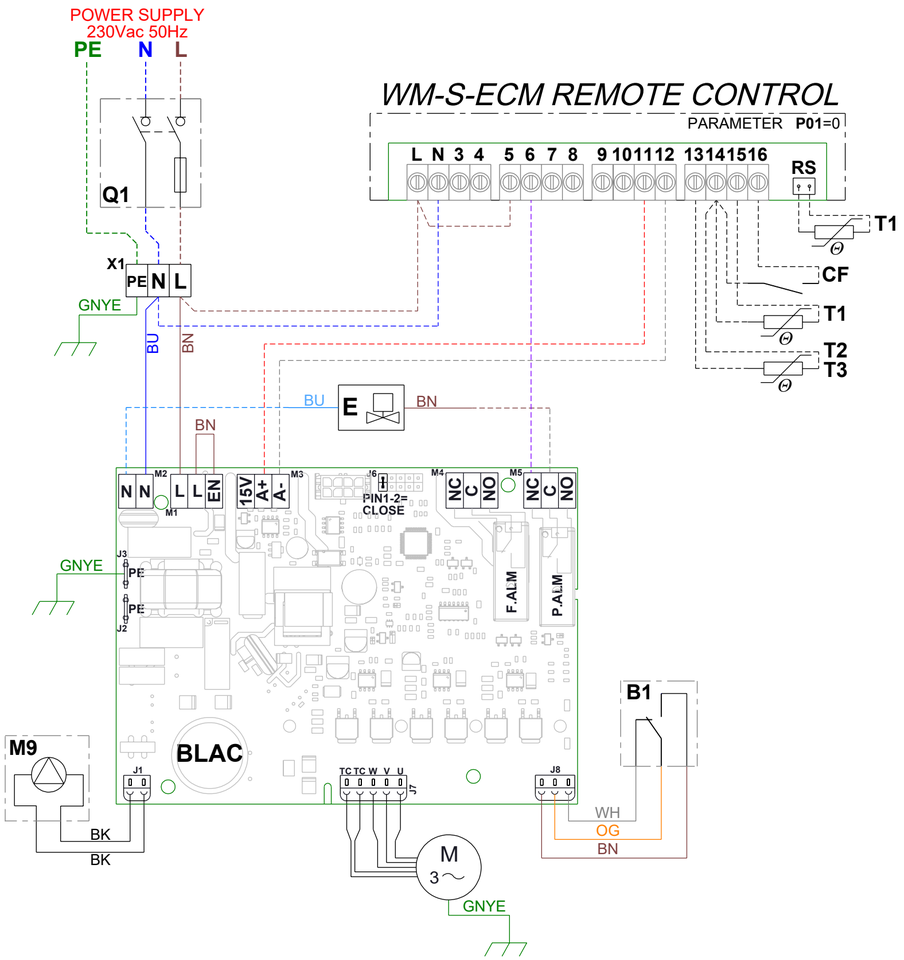

B Impianto 4 tubi (2 valvole)

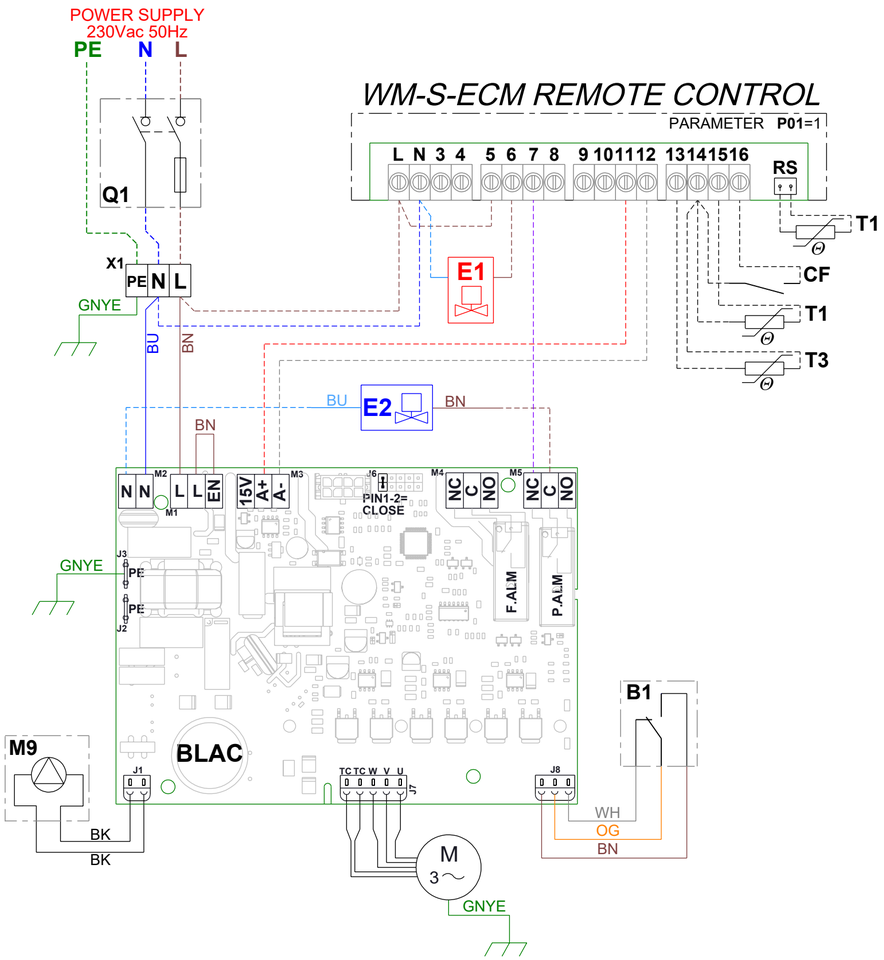

ITEM	ITALIANO
B1	SENSORE LIVELLO CONDENSA
BLAC	SCHEDA UNICA DRIVER ECM+POMPA
M	MOTO-VENTILATORE
M9	POMPA EVACUAZIONE CONDENSA
Q1	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
X1	MORSETTIERA A 3 POLI
ITEM	**OPZIONI**
E	ATTUATORE VALVOLA ACQUA
E1	ATTUATORE VALVOLA ACQUA CALDA
E2	ATTUATORE VALVOLA ACQUA FREDDA
T1	SONDA ARIA RIPRESA
T2	SONDA CHANGE-OVER
T3	SONDA DI MINIMA
CF	CONTATTO FINESTRA

ITEM	ENGLISH
B1	CONDENSATE LEVEL SENSOR
BLAC	ECM DRIVER+PUMP BOARD
M	FAN MOTOR
M9	WATER PUMP MOTOR
Q1	TWO POLES SWITCH DISCONNECTOR
X1	THREE POLES TERMINAL
ITEM	**OPTIONS**
E	WATER VALVE ACTUATOR
E1	HOT WATER VALVE ACTUATOR
E2	COLD WATER VALVE ACTUATOR
T1	RETURN AIR PROBE
T2	CHANGE-OVER PROBE
T3	MINIMUM PROBE
CF	WINDOW CONTACT

CEI 16-6 COLORS TABLE	
LITERAL CODE	COLOUR
BK	BLACK
BN	BROWN
RD	RED
OG	ORANGE
YE	YELLOW
GR	GREEN
BU	BLUE
VT	VIOLET
GY	GREY
WH	WHITE
PK	PINK
GD	GOLD
TQ	TURQUOISE
SR	SILVER
GNYE	GREEN-YELLOW

- CABLAGGIO DI PRODUZIONE
- PRODUCTION WIRING

- CONNESSIONE A CURA DELL'INSTALLATORE
- CONNECTION RESPONSABILITY OF THE INSTALLER

Descrizione	Rev	Area	Autore	Data	Approvato
A)Corretto collegamento attuatore valvola acqua su BLAC	A		Portaluppi	20.10.2022	

Materiale	Sp.(mm)	Sviluppo (mm²)	Peso (g)	Finitura/ Colore	Codice

SABIANA IL CLIMA AMICO

Quote senza indicazione di tolleranza

Gruppo di dimensioni	oltre	0	300	1000	2000
	fino a	300	1000	2000	4000
SCOSTAMENTI		± 0.5	± 1	± 1.5	± 2
TOLLERANZA		1	2	3	4

DESCRIZIONE
Schema elettrico unità con scheda unica driver-pompa.
Abbinamento comando remoto WM-S-ECM.
Attuatori valvola ON-OFF 230V

SKYSTAR ECM 1÷5

Disegnato	Visto
Portaluppi	
Data 04.02.2020	Scala

SE-0379

Revisione A Tav 1/1

Disegno eseguito con CAD
vietata la modifica manuale

La **SABIANA S.p.a.** si riserva a termine di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza autorizzazione